MONTAGEANLEITUNG

Unterputzwasserzähler
UP 6000-MK Liefereinheit I
Qn 1,5 m³/h – EAT Bodenkennzeichnung ¾“
Qn 2,5 m³/h – EAT Bodenkennzeichnung 1“

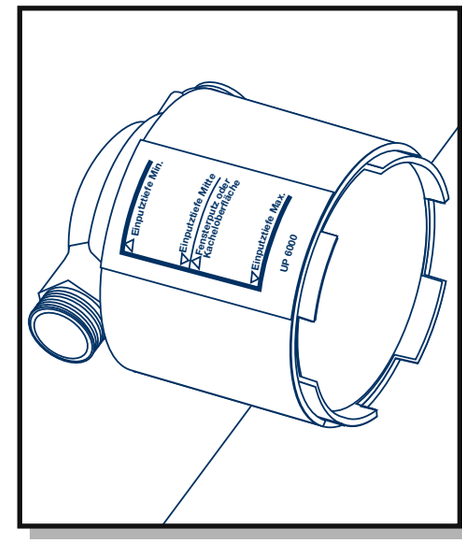

Einrohranschlussteil (EAT)

Lieferumfang:
Alternative Ausführungen für Qn 1,5 m³/h:
EAT ½“ AG x 15 mm Löt -3 x 110 mm
EAT ¾“ AG x 18 mm Löt -3 x 110 mm
EAT ¾“ IG -3 x 110 mm
EAT ½“ IG -3 x 110 mm
EAT 22 mm Löt -3 x 110 mm

Ausführung für Qn 2,5 m³/h:
EAT 1“ AG x 130 mm -5

Kopfring (Messing), Montageschutzhaube,
Blindplatte (Edelstahl)
Beipack: O-Ring-Dichtung, Fett
Montageanleitung

Montage:

1 Fließrichtung des Wassers feststellen,
Rohrleitung sperren und druckentlasten.

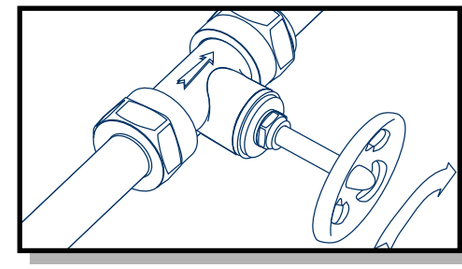

2 Kopfring aus EAT herausschrauben.

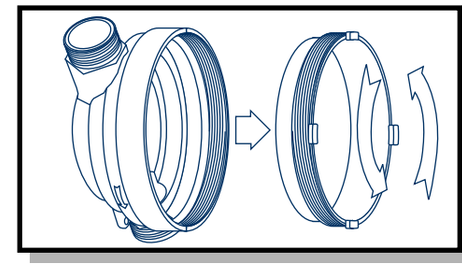

3 EAT in Fließrichtung (siehe Fließrichtungspfeile auf/in dem EAT) in Rohrleitung verschrauben oder einlöten und dabei Stirnfläche parallel zur Wand ausrichten.

Bei Montage von 2 EATs nebeneinander Montageabstand von mind. 145 mm (Rohrmitte) einhalten.

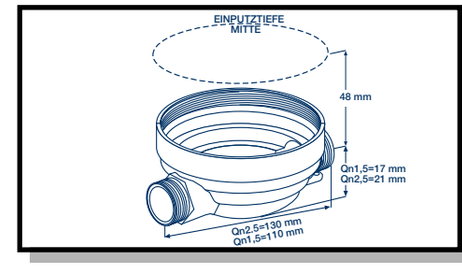

4 O-Ring fetten (nur mitgeliefertes Fett verwenden) und in die zweite Gehäusestufe einlegen.

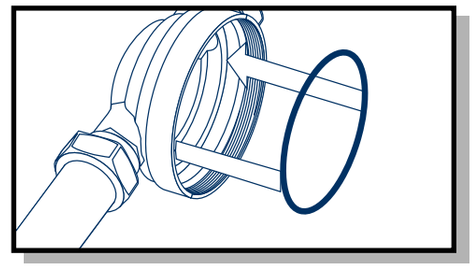

5 Blindplatte einlegen.

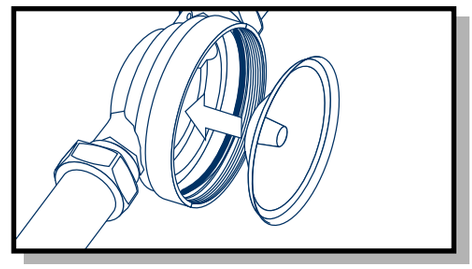

6 Kopfring einschrauben und mit dem Montageschlüssel-MK oder Montageschutzhaube fest anziehen. (Die Nocken des Kopfrings müssen nahezu auf der Gehäusekante aufliegen.)

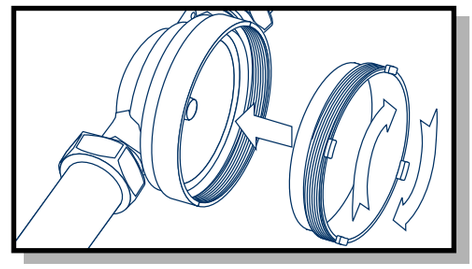

7 Leitung spülen und Druckprobe (PN 10) durchführen, Dichtigkeit am Kopfring ggf. an weiteren Montagestellen prüfen.

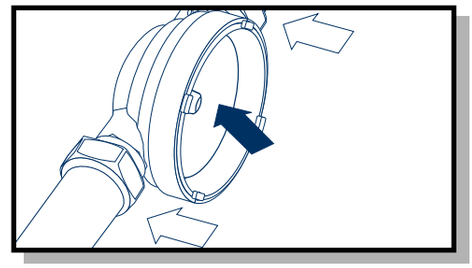

8 Montageschutzhaube zwecks Abschluss von Putz- und Fliesenarbeiten aufsetzen und Einputztiefe beachten. (Maß Rohrmitte - Wandoberfläche = 48 mm ± 21 mm)

s.a. Punkt 3

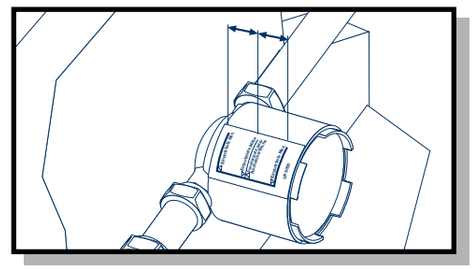

Sonderzubehör
Montageschlüssel-MK

Bestell-Nr.: 4037

Noch Fragen?
(0 43 61) 625 130

MA-Nr. P 1007 / Art.-Nr. 6066. Änderungen vorbehalten · Techn. Stand August 2007
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
DQS bestätigt nach DIN EN ISO 9001 : 2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Allmess GmbH · Am Voßberg 11 · D - 23758 Oldenburg i.H.
Telefon (0 43 61) 625-0 · Telefax (0 43 61) 625-250
E-Mail: info@allmess.de · www.allmess.de
Zertifiziertes Unternehmen nach DIN ISO 9001 : 2000
Reg.-Nr. 000468 QM

mit staatlich anerkannten Prüfstellen:
WM 5 für Messgeräte für Wasser
KM 1 für Messgeräte für Wärme

ACTARIS an Itron Company